記号	修　　正	日　付	担　当

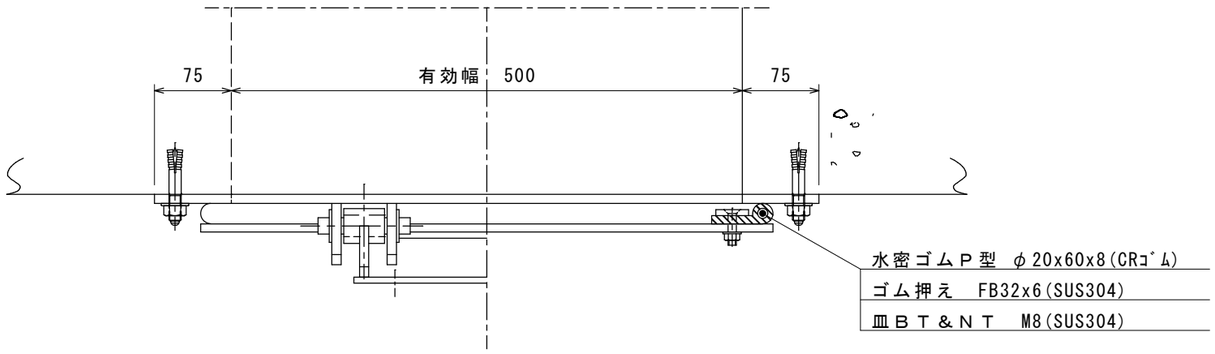

設　計　条　件				
通水断面	有効幅	0.50 m	有効高	0.50 m
扉体寸法	扉体幅	0.56 m	扉体高	0.56 m
設計水深	前水深	4.60 m	後水深	0.00 m
材　　質	扉　体	SUS304	戸当り	SUS304

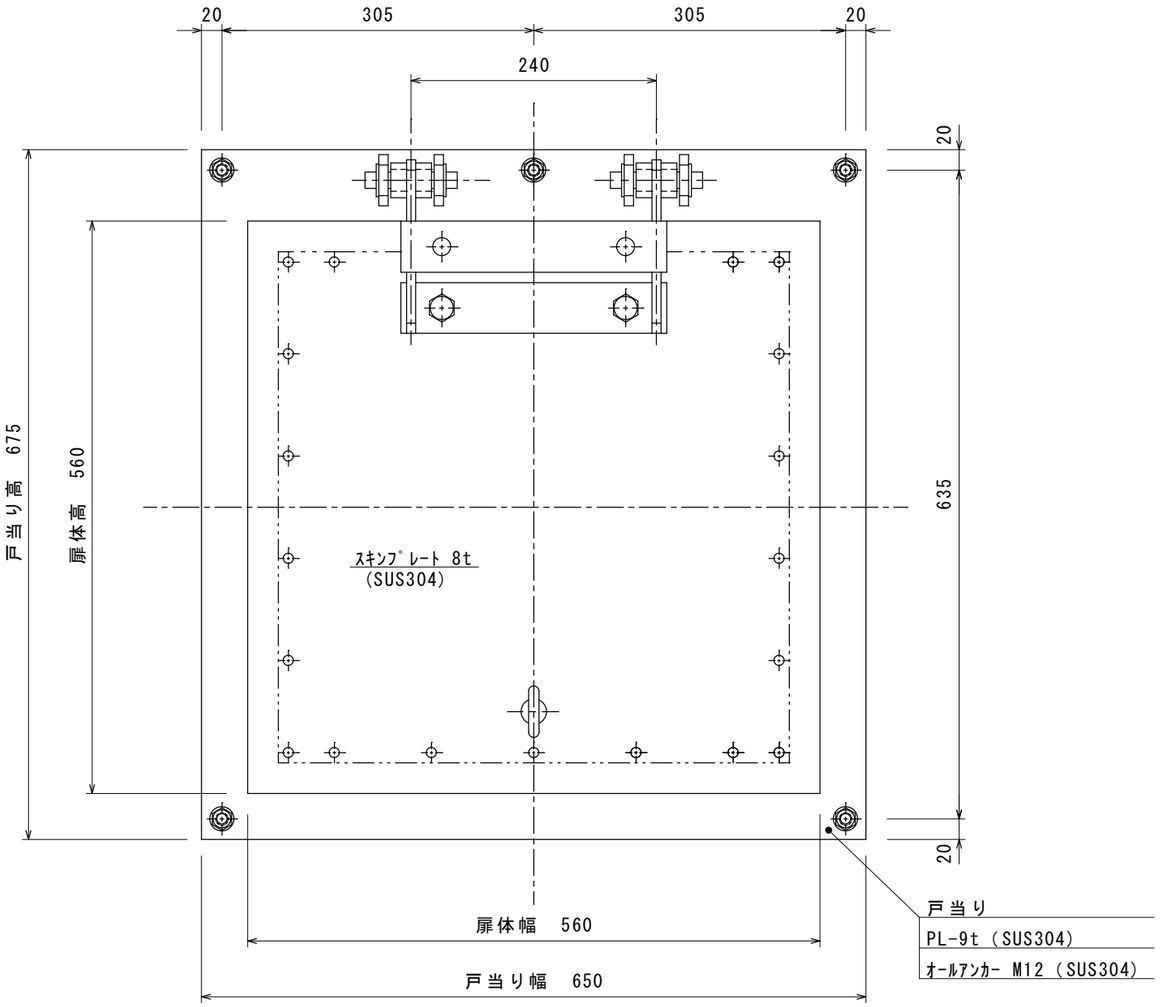

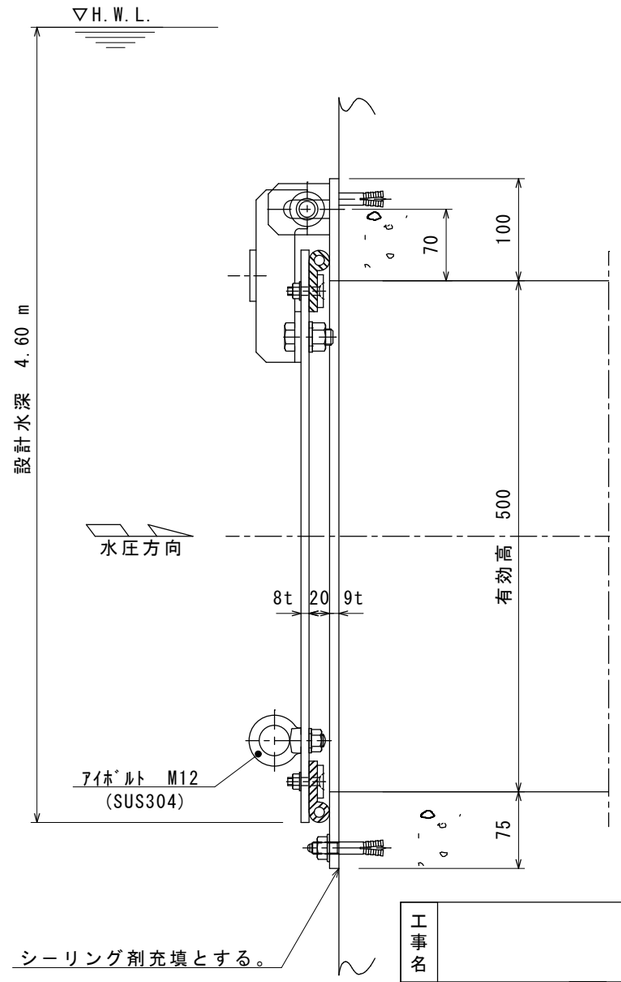

工事名				名称	型式　UFR-S0505K ユニフラップゲートＳ （簡易） B 500 x H 500		
材質		数量					
尺度	1/6	日付	H20.10.1	承認	森	検図	担当 熊崎
三重重工業株式会社				図番	Ｋ－１６０７		1